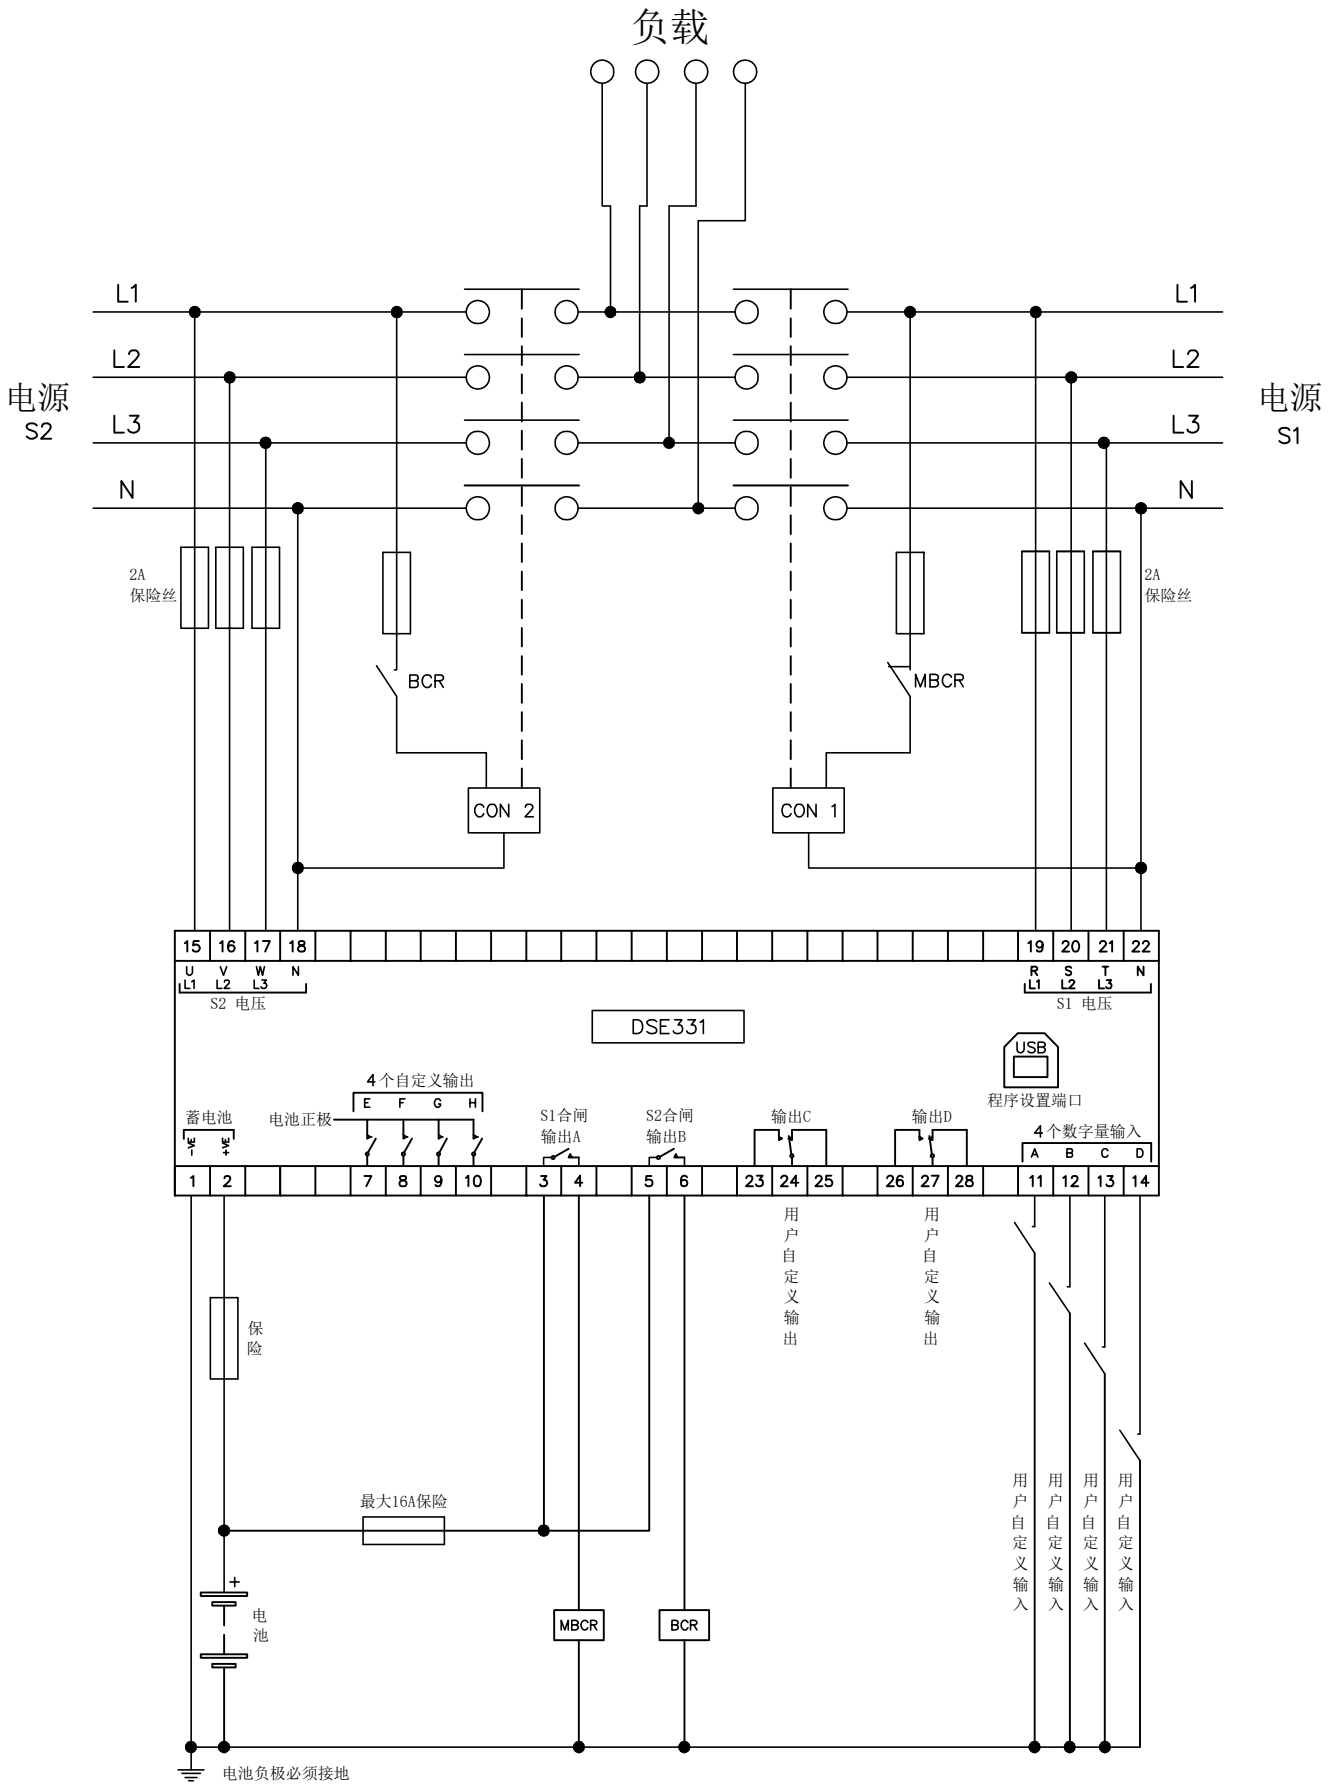

注1：市电合闸输出必须设置为常闭，市电合闸使用常闭接触器或常闭断路器

深圳海汇科技有限公司		
DSE331 典型接线图		
图纸编号：	版本 1	页码 1/1